

Commune de BEAUPONT

A l'attention des habitants


Afin d'identifier les mauvais branchements au réseau d'assainissement « eaux usées » qui provoquent des surcharges hydrauliques et des apports d'eaux de ruissellement en temps de pluie à la station d'épuration, des contrôles de branchements sont programmés sur une partie de la commune.

Ces contrôles seront effectués par une équipe d'un bureau d'études spécialisé de Besançon, NALDEO SAS.

Ils auront lieu à partir du 14 octobre 2019.

- Durée de travaux : 2 jours
- Secteurs concernés :
 - rue Principale (du clos Vert
 - Bocage à chemin du Moulin Viat
 - clos Vert Bocage
 - clos du Lavoir
 - clos de la Croix Perron

Cette opération consiste à insuffler de la fumée dans le réseau d'eaux usées communal et à observer sa réapparition aux points d'injection des eaux pluviales afin de détecter les inversions de branchement.

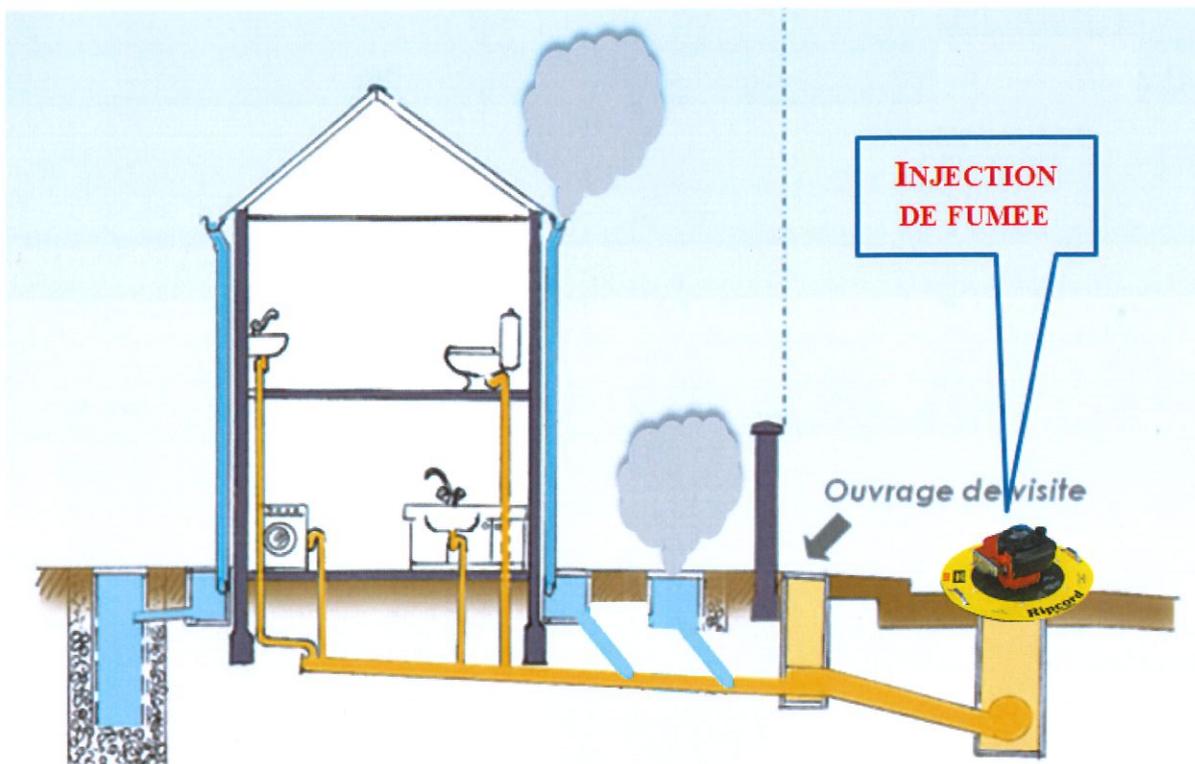

ATTENTION

Cette fumée pourra éventuellement réapparaître à l'intérieur des habitations notamment au niveau des points d'évacuation non équipés de siphons (évacuation de garage, éviers, lavabos, toilettes, etc....)

Si c'est le cas, regardez dans les rues proches la présence de nos techniciens qui vous indiqueront le cas échéant les consignes à suivre.

La fumée injectée est une fumée non toxique et inoffensive (paraffine).

Néanmoins, en cas de doute sur l'origine de la fumée, n'hésitez pas à contacter les pompiers qui sont préalablement avertis de notre intervention.

Merci d'avance de votre compréhension.

